
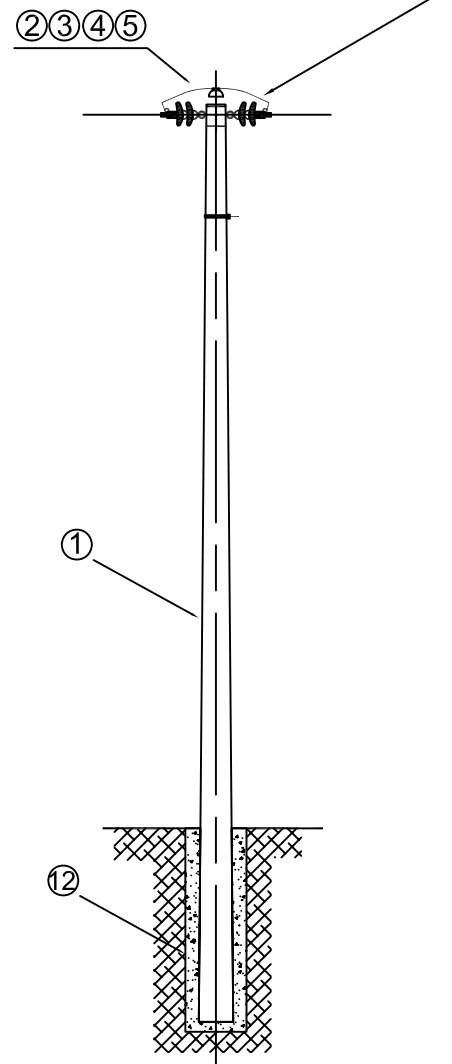


CADENA DE RETENCIÓN CERÁMICA U ORGÁNICA (TN 305 - TN 310)

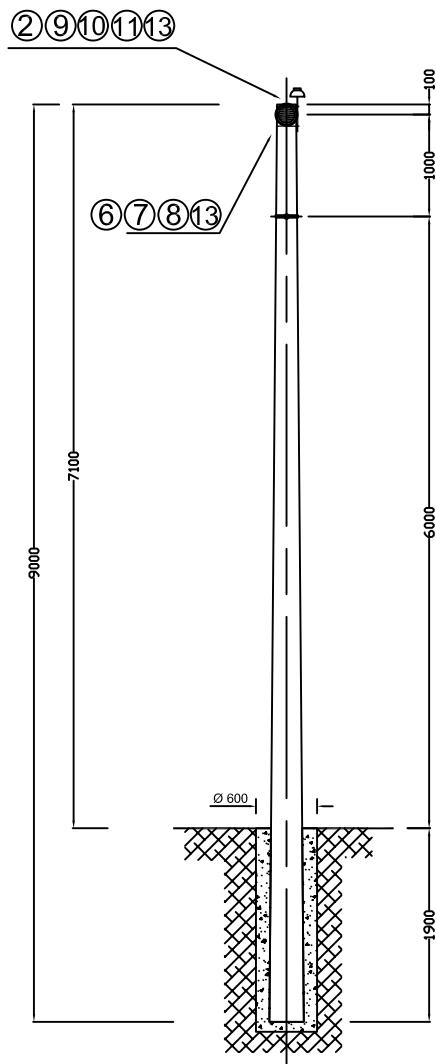

COMPRESIBILIDAD DEL TERRENO: 4.5 Kg/cm³

	SOPORTE RETENCIÓN PASANTE
SIMBOLO SITE	DESCRIPCIÓN

ITEM	CODIGO	MATRÍCULA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MN	14000010	Poste H°A° 9,00/1800	Pza	1
2	MN 203 a	11120007	Conector p/Líneas Aéreas, AIAI Estañado	Pza	4
3	MN 416 b	11120117	Soporte p/Aislador 13,2 / 7,62 kV	Pza	1
4	MN 3 a	20001003	Aislador Campana	Pza	1
5	MN 260 a	11120052	Atadura Preformada s/Aislador MN 3a-3b p/Cable AIAI 35 mm² De	Pza	1
6	MN 1101 b	11120220	Espárrago de conexión de Bce o Latón Laminado	Pza	1
7	MN 30	11120197	Arandela Plana	Pza	2
8	MN 32 a	11120199	Arandela Elástica Partida 1/2"	Pza	1
9	MN 516	11120142	Bulón c/Ojal	Pza	1
10	MN 380	11120106	Ojal s/Rosca	Pza	1
11	MN 100	16002020	Cordón de Ac.	Mts	2
12		21040014	Hormigón Elab. Compuesto: Piedra Canto Rodado, Arena Gruesa Ce	m³	0.75
13	MN 187b	11120210	Grampa	Pza	4



L. M. T. 7,62 kV - RURAL RETORNO POR TIERRA
SOPORTE RETENCIÓN PASANTE

MATRÍCULA:

HOJA:

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA - SANTA FE

UNIDAD UCyER

FECHA: 09/03

ESC.: 1:75